


給水装置標準施工図

S=Free

ポリエチレン管標準配管図①

宅地側の管種：VP

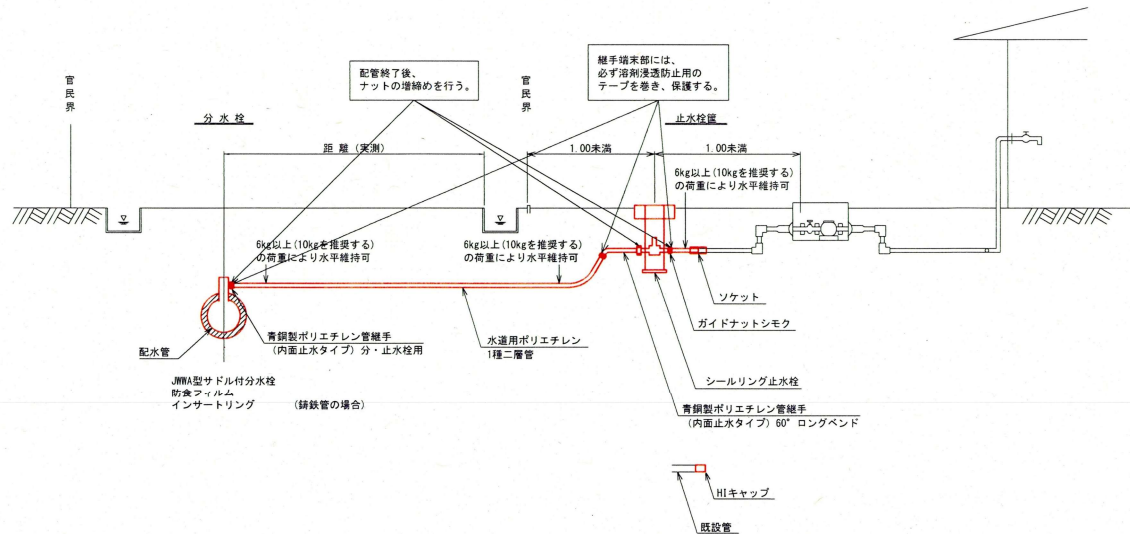

家庭内給水管切替件数調査書

取 出 番 号	水 栓 番 号	現 況			本 管	引込口径	接続位置	計 画								備 考			
		口径 (止水栓以降)	止水栓	量水器				土工延長：道路部(m)				土工延長：宅地部(m)					合計		
								As舗装	Co舗装	砂利舗装	土砂	小計①	As舗装	Co舗装	砂利	土砂	小計②		
①	15058	φ13(VP)	あり	あり	φ50×φ25	φ25	宅地内	1.6	-	-	-	1.6	-	0.4	-	-	0.4	2.0	-
②	07993	φ20(HIVP)	あり	あり	φ50×φ25	φ25	宅地内	3.0	-	-	-	3.0	-	-	-	0.7	0.7	3.7	-
③	04584	φ20(VP)	あり	あり	φ50×φ25	φ25	住宅内	3.1	-	-	-	3.1	-	1.1	-	-	1.1	4.2	-
④	02505	-	あり	なし	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	本工事で止水栓を撤去する(接続しない) ※<土工延長：道路部の詳細> 0.5m(止水栓撤去)
⑤	13189	-	あり	なし	φ50×φ25	φ25	宅地内	3.1	-	-	-	3.1	-	0.4	-	-	0.4	3.5	本工事で止水栓を道路部から敷地内に移動する
⑥	22257	-	あり	なし	φ50×φ25	φ25	宅地内	3.1	-	-	-	3.1	-	0.4	-	-	0.4	3.5	-
⑦	32401	-	なし	なし	φ50×φ25	φ25	宅地内	1.2	-	-	-	1.2	0.5	-	-	-	0.5	1.7	本工事で止水栓を敷地内に設置する
⑧	05125	φ13(VP)	あり	あり	φ50×φ25	φ25	宅地内	1.6	-	-	-	1.6	-	0.5	-	-	0.5	2.1	本工事で止水栓を道路部から敷地内に移動する
⑨	00319	φ13(VP)	あり	あり	φ50×φ25	φ25	宅地内	5.4	-	-	-	5.4	-	-	1.0	-	1.0	6.4	-
⑩	16935	φ20(VP)	あり	あり	φ50×φ25	φ25	宅地内	11.5	-	-	-	11.5	-	-	-	0.6	0.6	12.1	-
⑪	08093	φ13(VP)	あり(2個)	あり(1個)	φ50×φ25	φ25	宅地内	2.1	-	-	-	2.1	-	1.1	-	-	1.1	3.2	本工事で第2止水栓を更新し、第1止水栓を撤去する ※<土工延長：宅地部の詳細> 1.1m = 0.6m(給水栓配置) + 0.5m(止水栓撤去)
⑫	-	-	あり	なし	φ50×φ25	φ25	宅地内	1.9	-	-	-	1.9	0.4	-	-	-	0.4	2.3	-
⑬	31212	-	あり	なし	φ50×φ25	φ25	宅地内	1.0	-	-	-	1.0	0.5	-	-	-	0.5	1.5	-
⑭	13152	-	あり	なし	φ50×φ25	φ25	宅地内	1.0	-	-	-	1.0	0.5	-	-	-	0.5	1.5	-

※給水管は、管種(止水栓まで)：水道用ポリエチレン1種2層管、管種(止水栓以降)：既設管と同じ、止水栓：交換する、最小口径：φ25(分岐口径)とする。

施工年度	令和 8 年度
工事名	水工配管工事第2号 桜町二丁目地内外給水装置改修工事
路線名	市道桜町二丁目19号線外
工事箇所	土浦市桜町二丁目地内
図面種別	給水装置標準施工図
縮 尺	Free
図面番号	全 8 葉の内 7 号 (1/1)
内容表示	～